

# Informe de Ensayos en Laboratorio

# CHRYSO

## Cliente

PREFABRICADOS LINARES

## Solicitud

PREFABRICADOS LINARES

## Comercial

ANTONIO BALLESTEROS

## Descripción de la Amasada

AMASADA

## Fecha de Realización

22/01/2013

Tipo de Hormigón

HP35

Relación A/C

0,4

Hº Autocompacto

Cono/Torta


5

Aire Ocluido

0

Observaciones

Trabajabilidad




## Detalles de la Amasada

Tipo de Material	Descripción	Cantidad (kg/m³)
Cemento	CEM I 52,5 R	350
Árido	Grava Silíceas (R+M)	1000
Árido	ARENA 0-4 SILÍCEA	900
Aditivo	CHRYSO®FLUID PREMIA 320	4,2
Adición	Humo de Sílice	21

### Evolución de Resistencia

$$y = 58,79 \ln(x) + 227,1$$

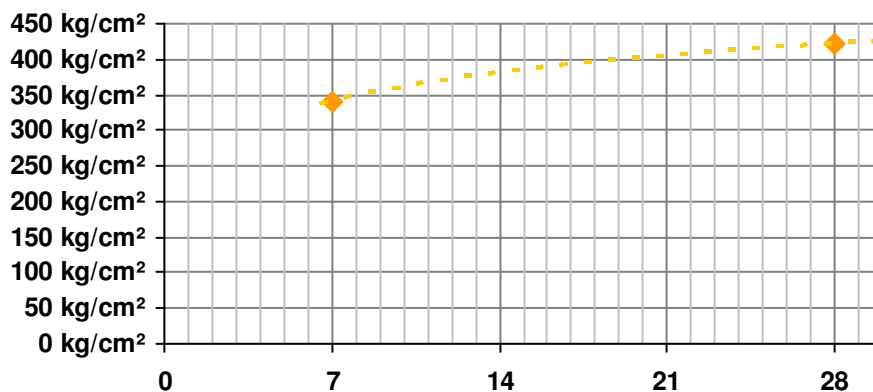

## Resultados de Probetas

Edad de Rotura	Fecha de Rotura	Resistencia (Kg/cm²)	Observaciones
7	29/01/2013	340	
7	29/01/2013	343	
28	19/02/2013	416	
28	19/02/2013	430	